



Zestaw wodomierzowy instalowany w budynku podpiwniczonym

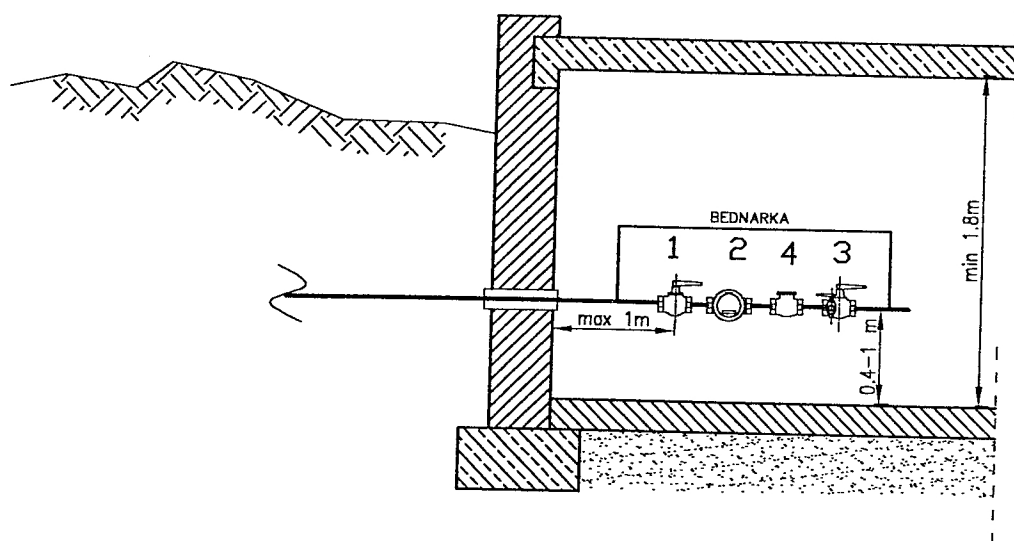

Zestaw wodomierzowy instalowany w budynku bez piwnic

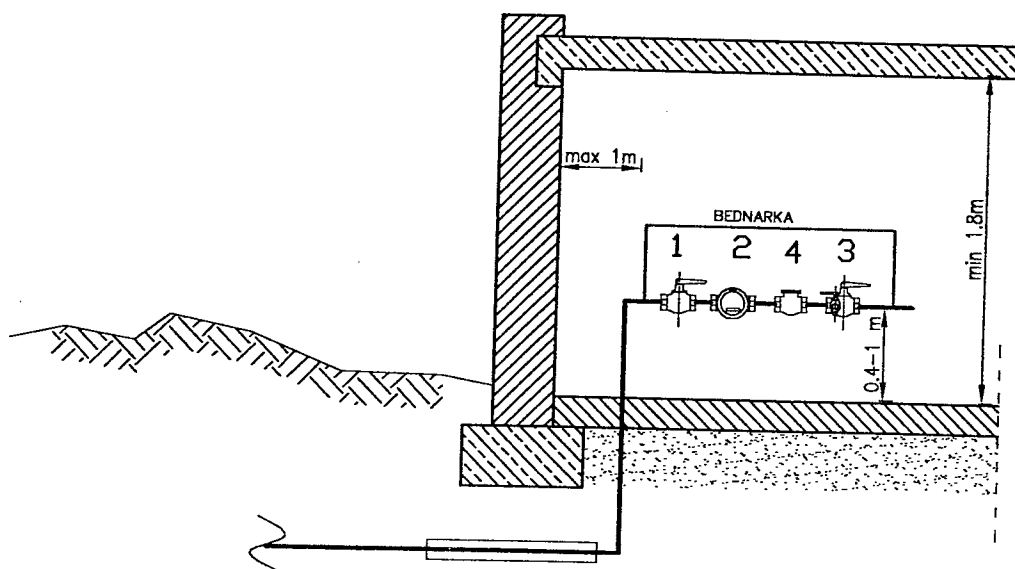

1-zawór kółowy \varnothing 20

2-wodomierz \varnothing 20

3-zawór kółowy z
możliwością spuszczenia
wody \varnothing 20

4-zawór zwrotny \varnothing 20

| KAMBUD MARIUSZ MYSZKA | | | |
|--|----------------|---------|---------------|
| TEMAT: Wodociąg przesyłowo rozdzielczy Podjazy-Amalka wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Widnej Górze | | | |
| OPRACOWAŁ: | NR UPRAWNIENI: | PODPIS: | SKALA: |
| mgr inż. MARIUSZ MYSZKA | 247/Gd/99 | | |
| PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIENI: | PODPIS: | DATA: |
| mgr inż. MIROSLAW ŁOPATO | 285/Gd/2002 | | kwiecień 2003 |
| NAZWA RYSUNKU: | | | Rys. Nr |
| SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA | | | 44 |