


Przyłqca wodociqowe PEø40mm,PEø50mm kl. PN10, L=1184,5m Podjazy,Amalka gm. Sulęczyno

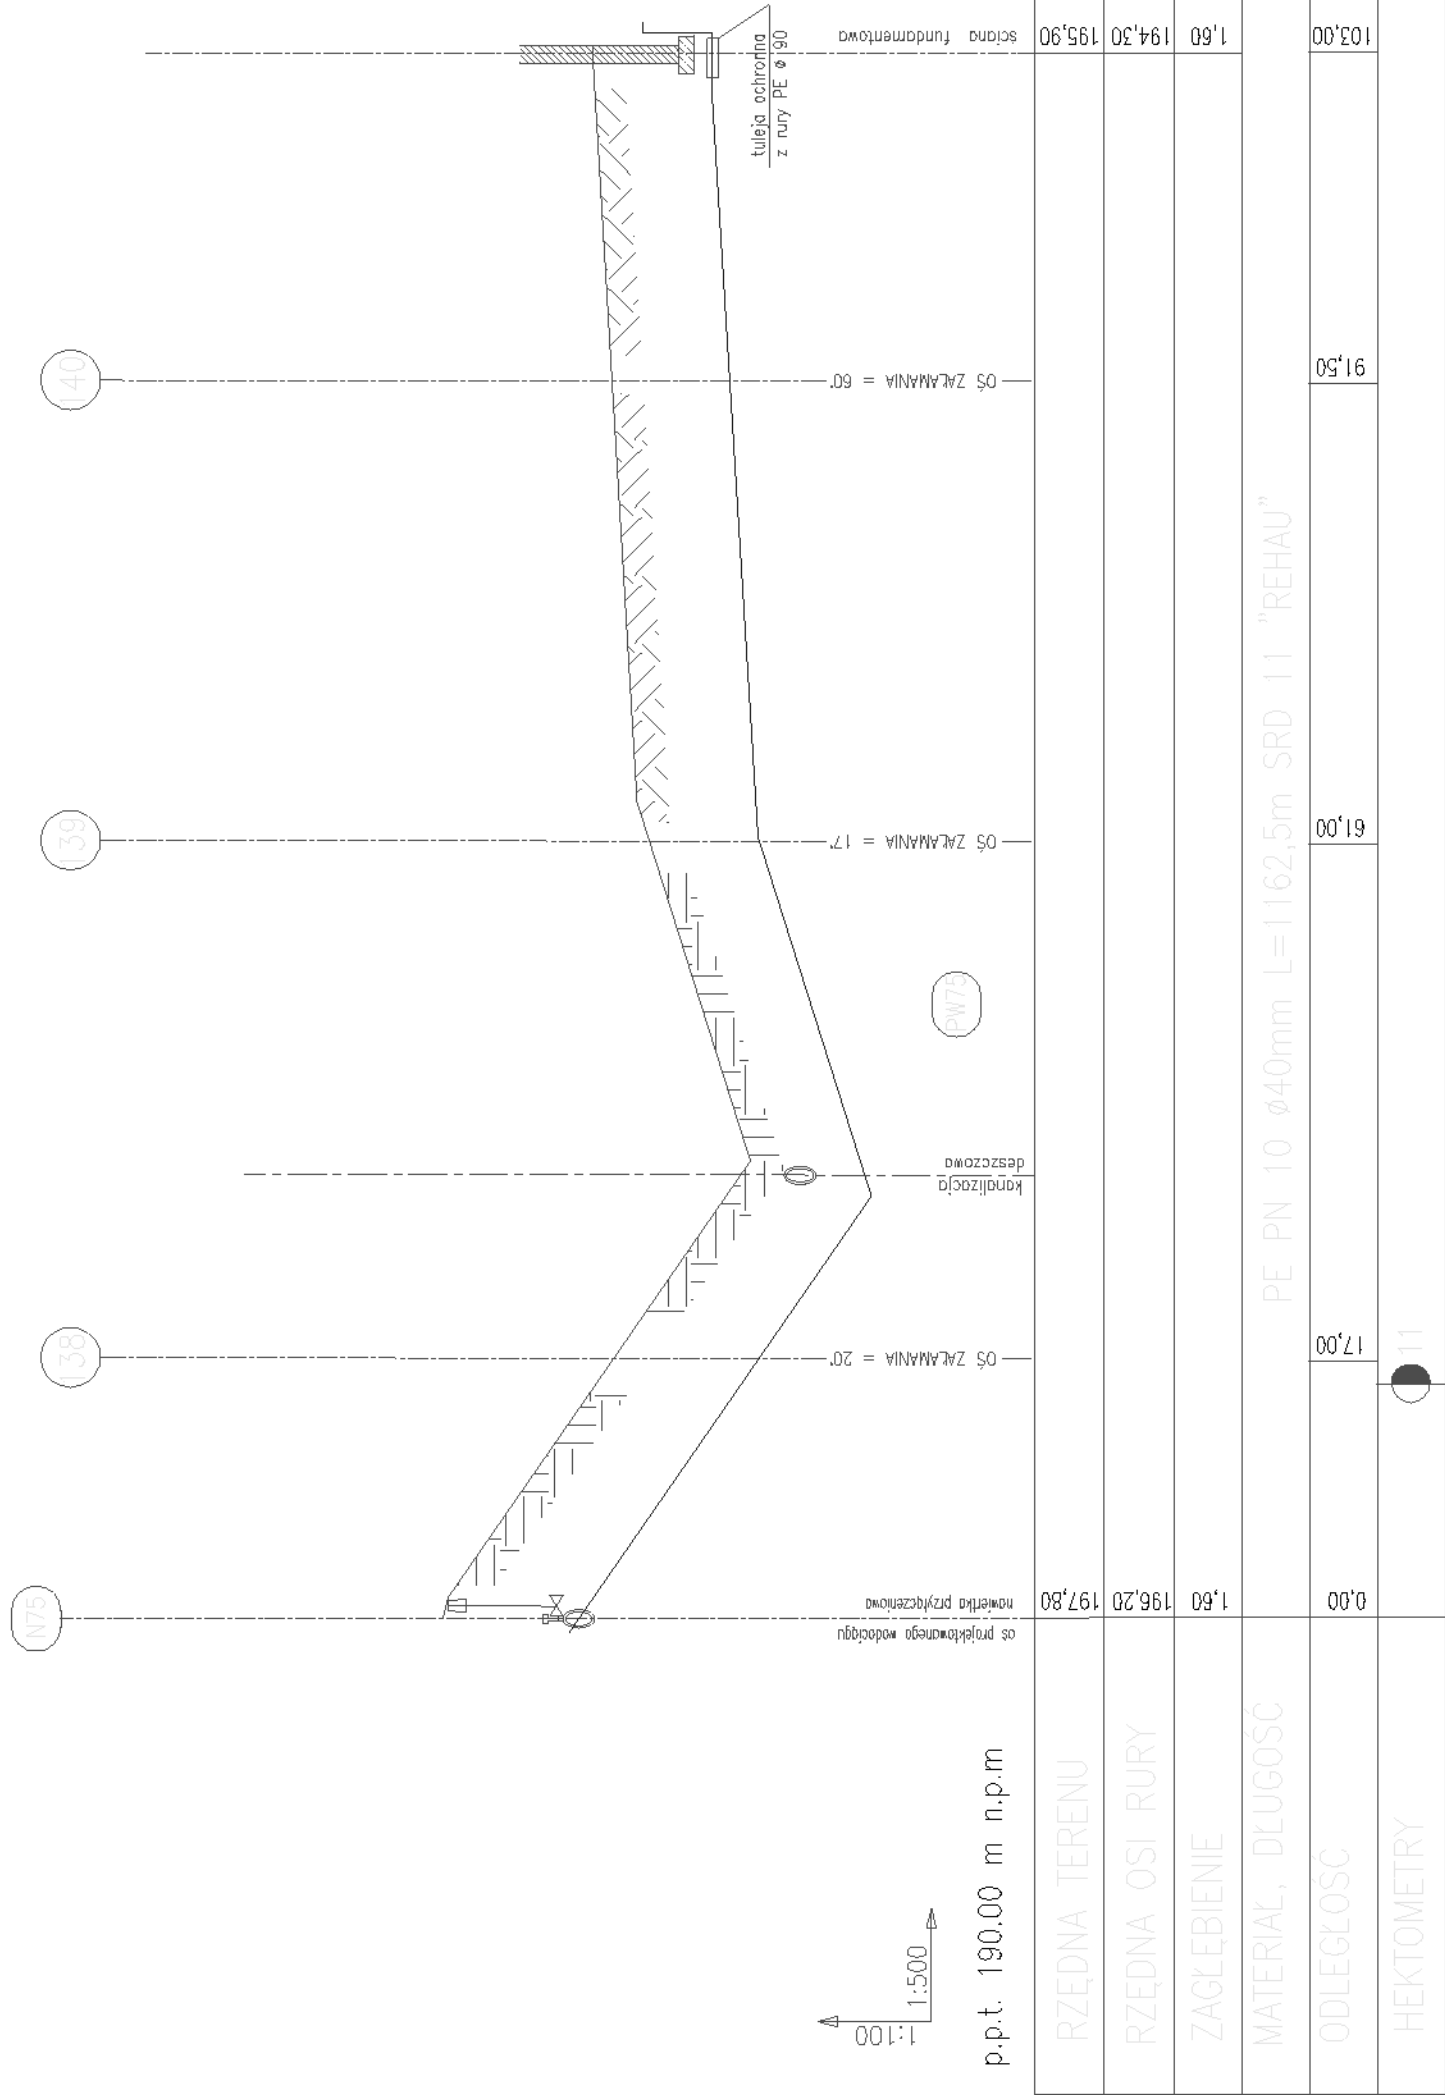

KAMBUD MARIUSZ MYSZKA					
TEMAT: Wodociąg przesyłowy rozdzielczy Podjazy-Amalka wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Wodociągu Górze					
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:		
mgr inż. MARIUSZ MYSZKA	247/Gd/99		1:500		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:		
mgr inż. MIROSLAW ŁOPATO	285/Gd/2002		2003		
NAZWA RYSUNKU:				Rys. Nr	30
				PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY	