


SCHEMAT MONTAŻU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

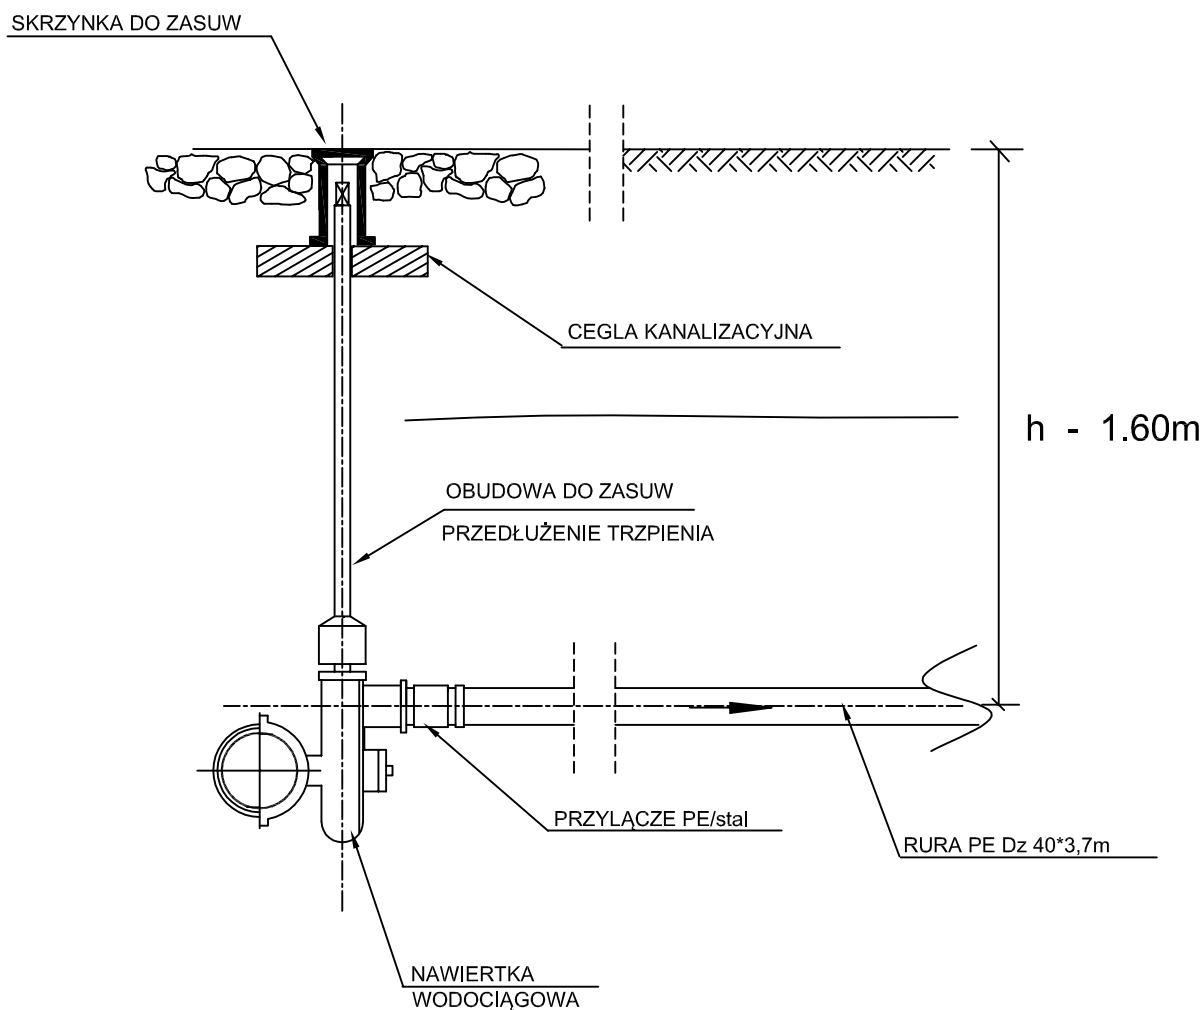

PO ZMONTOWANIU PRZED ZASYPANIEM PRZYŁĄCZE
ZAINWENTARYZOWAĆ GEODEZYJNIE
SKRZYNKĘ ZASUWKI DOMOWEJ OZNACZYĆ
TABLICZKĄ ORIENTACYJNĄ w/g PN-82/B-09700
ZAMONTOWANĄ NA SŁUPKU ST.O50 - WZGLĘDNIE NA
SCIANIE BUDYNKU

<p style="text-align: center;"><i>DeCADA</i></p> <p style="text-align: center;">PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Inż. Jędrzej Myszka 77-100 Bytów ul. Ceynowy 12 tel. 609 511 959 Biuro: Kościerzyna ul. Wodna 14</p>			
<p>TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W OBRĘBIE PODJAZY I MŚCISZEWICE GM. SULĘCZYNO</p>			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
inż. JĘDRZEJ MYSKA	POM/0021/OW05/05 POM/0040/P005/07		1:20
NAZWA RYSUNKU:			DATA: 2008r.
SCHEMAT MONTAŻU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO			grudzień
			Rys. Nr
			22