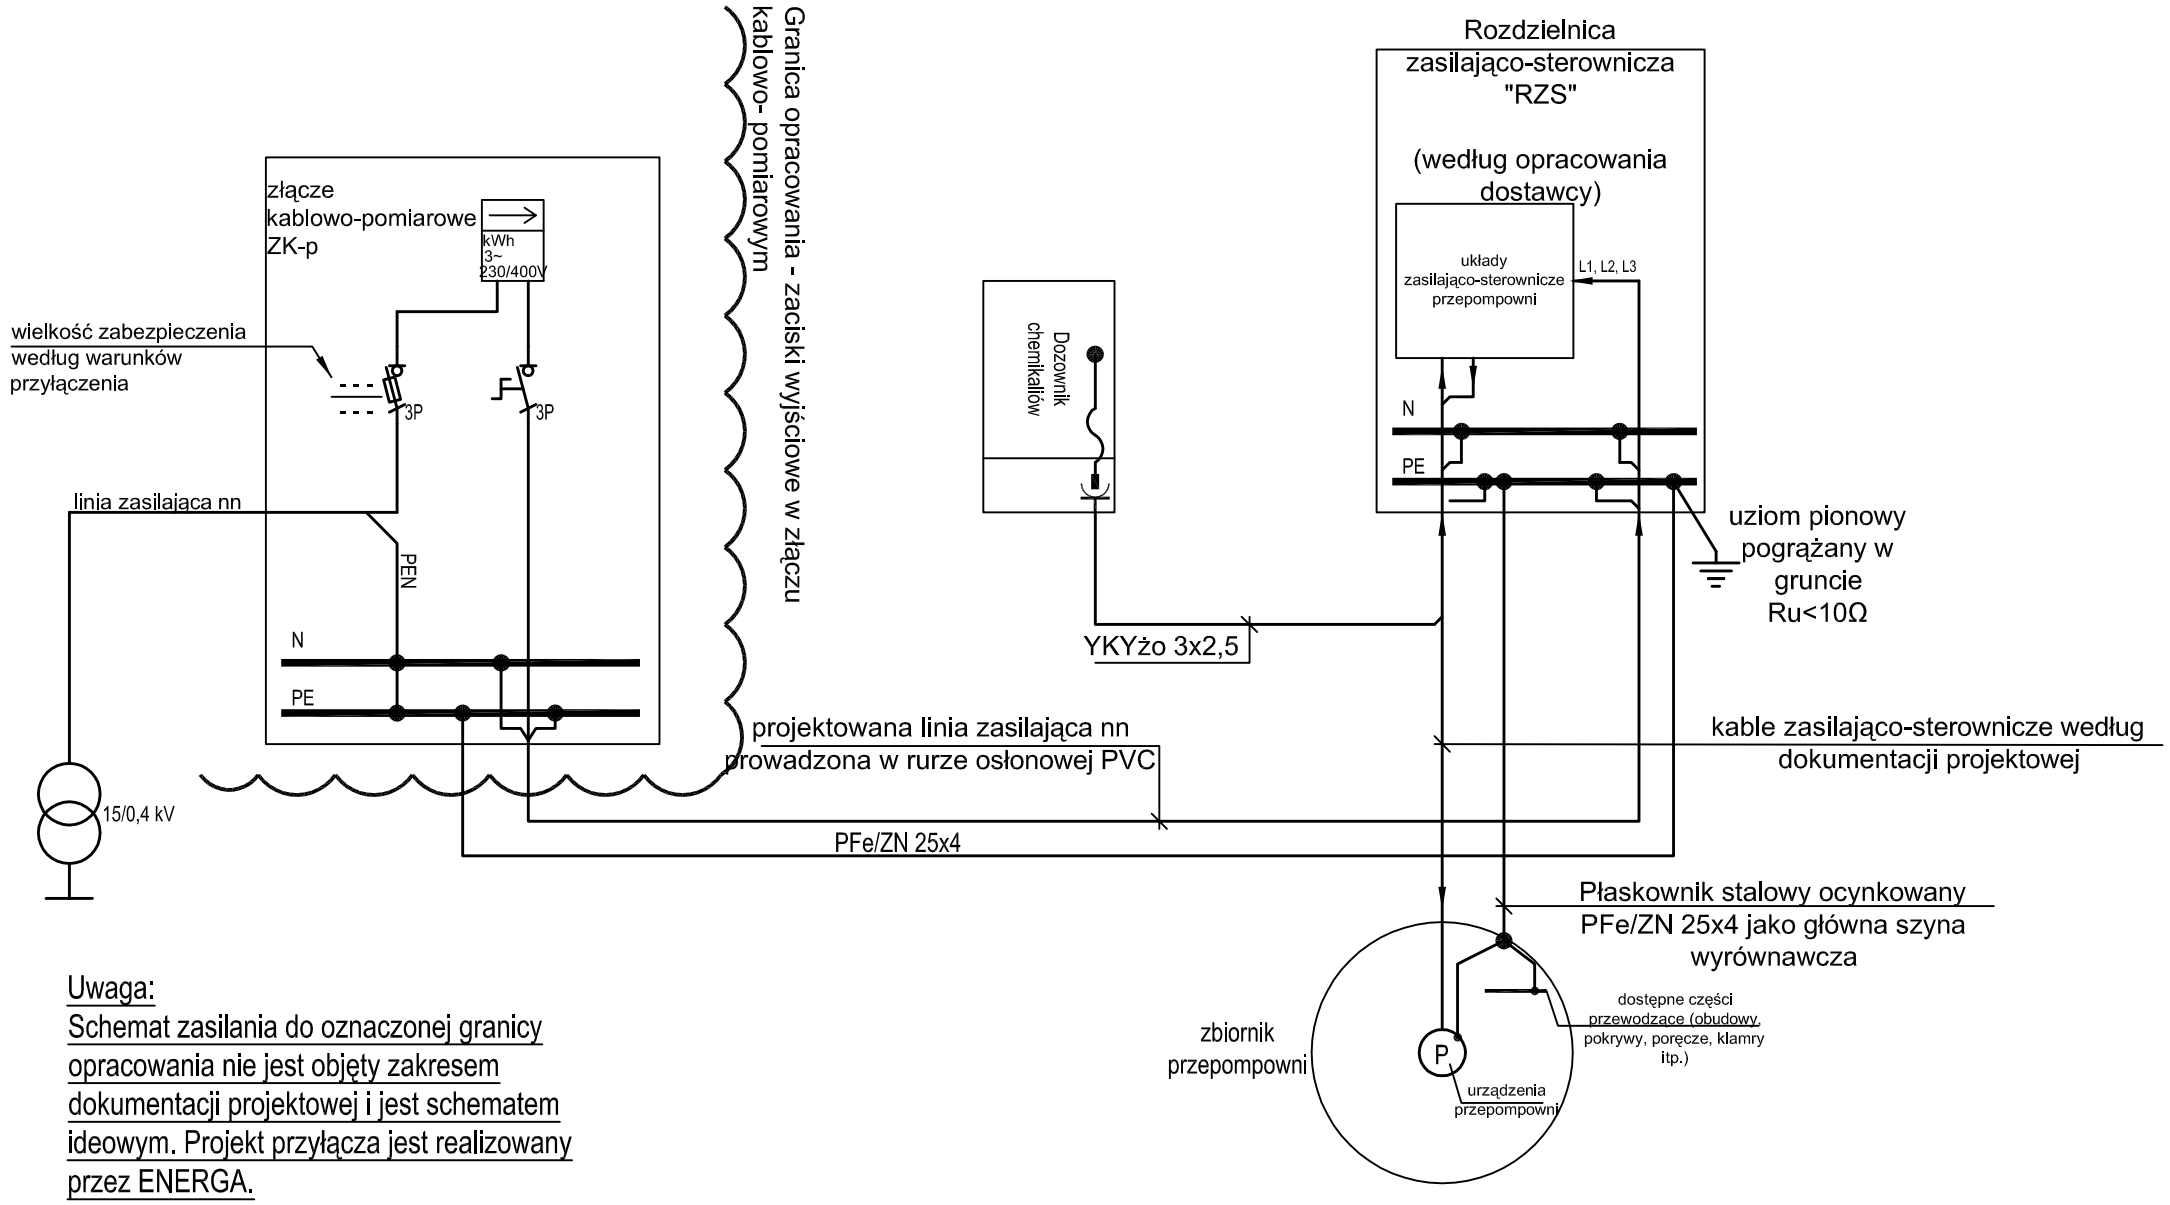

Uwaga:
Schemat zasilania do oznaczonej granicy opracowania nie jest objęty zakresem dokumentacji projektowej i jest schematem ideowym. Projekt przyłącza jest realizowany przez ENERGA.

UWAGI:
1. Schemat przedstawia połączenia zasilające i sterownicze ideowo dla wszystkich przepompowni objętych zakresem projektowym,
2. W zakresie dokumentacji projektowej znajdują się kable zasilające i sterownicze za złączem licznikowym,
3. Złącze licznikowe oraz linia zasilająca złącze, według opracowania ENERGA,
4. Typy kabli pomiędzy rozdzielnicą RZS oraz urządzeniami przepompowni podane w zestawieniach w dalszej części dokumentacji,
5. Połączenia wyrównawcze główne od Głównej Szyny Wyrównawczej wykonać linką miedzianą min LgY 4mm²,
6. Połączenia wyrównawcze miejscowe i dodatkowe między urządzeniami wykonywać linką miedzianą min LgY 4mm²,
7. Wszystkie połączenia śrubowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

TELSYSTEM®
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o.
ul. Czyżewskiego 38/113
80-336 Gdańsk

Zasadniczy schemat zasilania przepompowni	Rys. 1E TS-511-PW-018-P
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ w GMINIE SIERAKOWICE etap IV część I: SIERAKOWICE, SOSNOWA GÓRA, WYGODA, KARWACJA, MOJUSZ zadanie 2b: miejscowość Mojusz CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA	Skala: --- Arkusz : 1 Arkuszy : 1
Projektował: mgr inż. Paweł Iwaniuk POM/0185/POOE/08	10.2012