UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160

4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

- 65 - Nr otworu
- Gb - gleba
- Gp - gliny piaszczyste i pylaste
- Pd - piasek drobny
- Ps - piasek sredni
- Ps/ż - piasek średni ze żwirem
- py - pył
- nN - nasyp
- nt - namuły torfiaste
- Ż - żwir

TELSYSTEM ®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Czyżewskiego 38/113 80-336 Gdańsk		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ ODCINEK S101 - S161 (Rys. 3 ark. 1,2,3 mapy)		Rys. 5 TS-511-PW-019-P	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP IV cz.II - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BĄCKA HUTA		Skala: 1:200/1000 Arkusz : 1 Arkuszy : 3	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	10.2012
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	10.2012
	Opracowała:		
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	10.2012

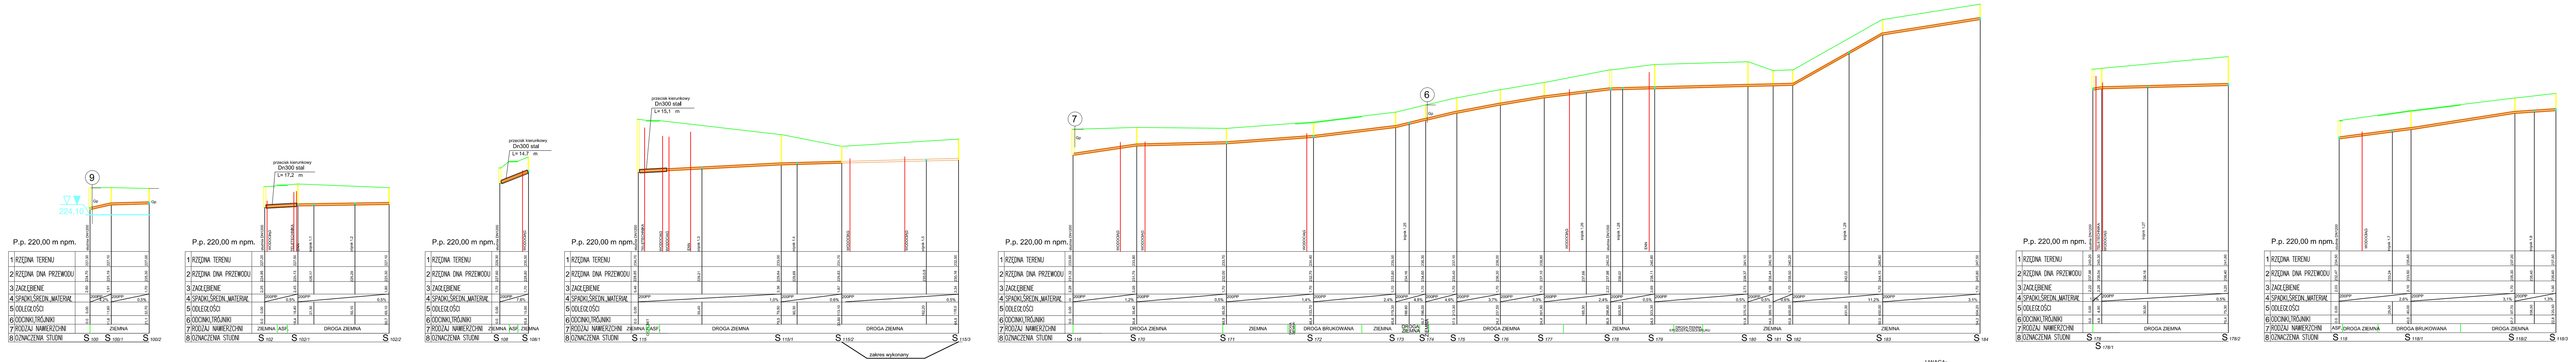

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160

4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

- 65 - Nr otworu
- Gb - gleba
- Gp - gliny piaszczyste i pylaste
- Pd - piasek drobny
- Ps - piasek sredni
- Ps/ż - piasek średni ze żwirem
- py - pył
- nN - nasyp
- nt - namuły torfiaste
- Ż - żwir

(Rys. 3 ark. 1,2 mapy)

TELSYSTEM ®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Czyżewskiego 38/113 80-336 Gdańsk		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ. ODCINEK S100-S100/2,S102-S102/2, S108-S108/1,S115-S115/3,S116-S184,S178-S178/2,S118-S118/3		Rys. 5 TS-511-PW-019-P	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP IV cz.II - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BĄCKA HUTA		Skala: 1:200/1000 Arkusz : 2 Arkuszy : 3	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	10.2012
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	10.2012
	Opracowała:		
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	10.2012

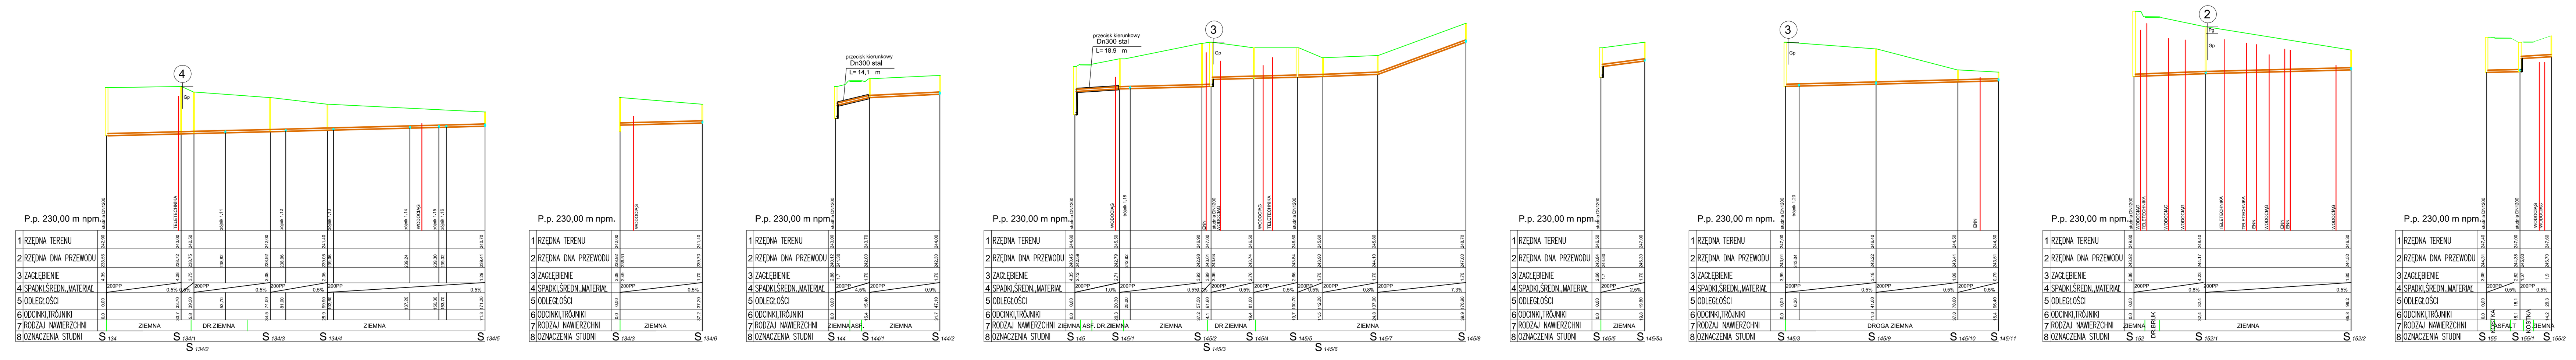

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE, NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU KIERUNKOWEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. WSZYSTKIE STUDNIE POZA OZNACZONYMI JAKO DN 1200 mm (STUDNIE BETONOWE), NALEŻY WYBUDOWAĆ JAKO STUDNIE DN 400 mm Z TWORZYW SZTUCZNYCH

3. KASKADY WYKONAĆ Z RUR DN 160

4. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYŻOWAŃ Z KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYĆ RURAMI DWUDZIELNYMI

Oznaczenia otworów geotechnicznych

- 65 - Nr otworu
- Gb - gleba
- Gp - gliny piaszczyste i pylaste
- Pd - piasek drobny
- Ps - piasek sredni
- Ps/ż - piasek średni ze żwirem
- py - pył
- nN - nasyp
- nt - namuły torfiaste
- Ż - żwir

(Rys. 3 ark. 3 mapy)

TELSYSTEM ®	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji spółka z o.o. ul. Czyżewskiego 38/113 80-336 Gdańsk		
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ. ODCINEK S134-S134/5,S134/3-S134/6, S144-S144/2,S145-S145/8,S145/5-S145/5a,S145/3-S145/11,S152-S152/2,S155-S155/1		Rys. 5 TS-511-PW-019-P	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE ETAP IV cz.II - MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BĄCKA HUTA		Skala: 1:200/1000 Arkusz : 3 Arkuszy : 3	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	Autorzy projektu	inż. Sławomir Szurman upr. nr 287/Gd/2002	10.2012
		mgr inż. Marian Piotrowski upr. nr 2388/Gd/86	10.2012
	Opracowała:		
	Sprawdził:	mgr inż. Lech Mrowicki upr. nr 251/Gd/73	10.2012