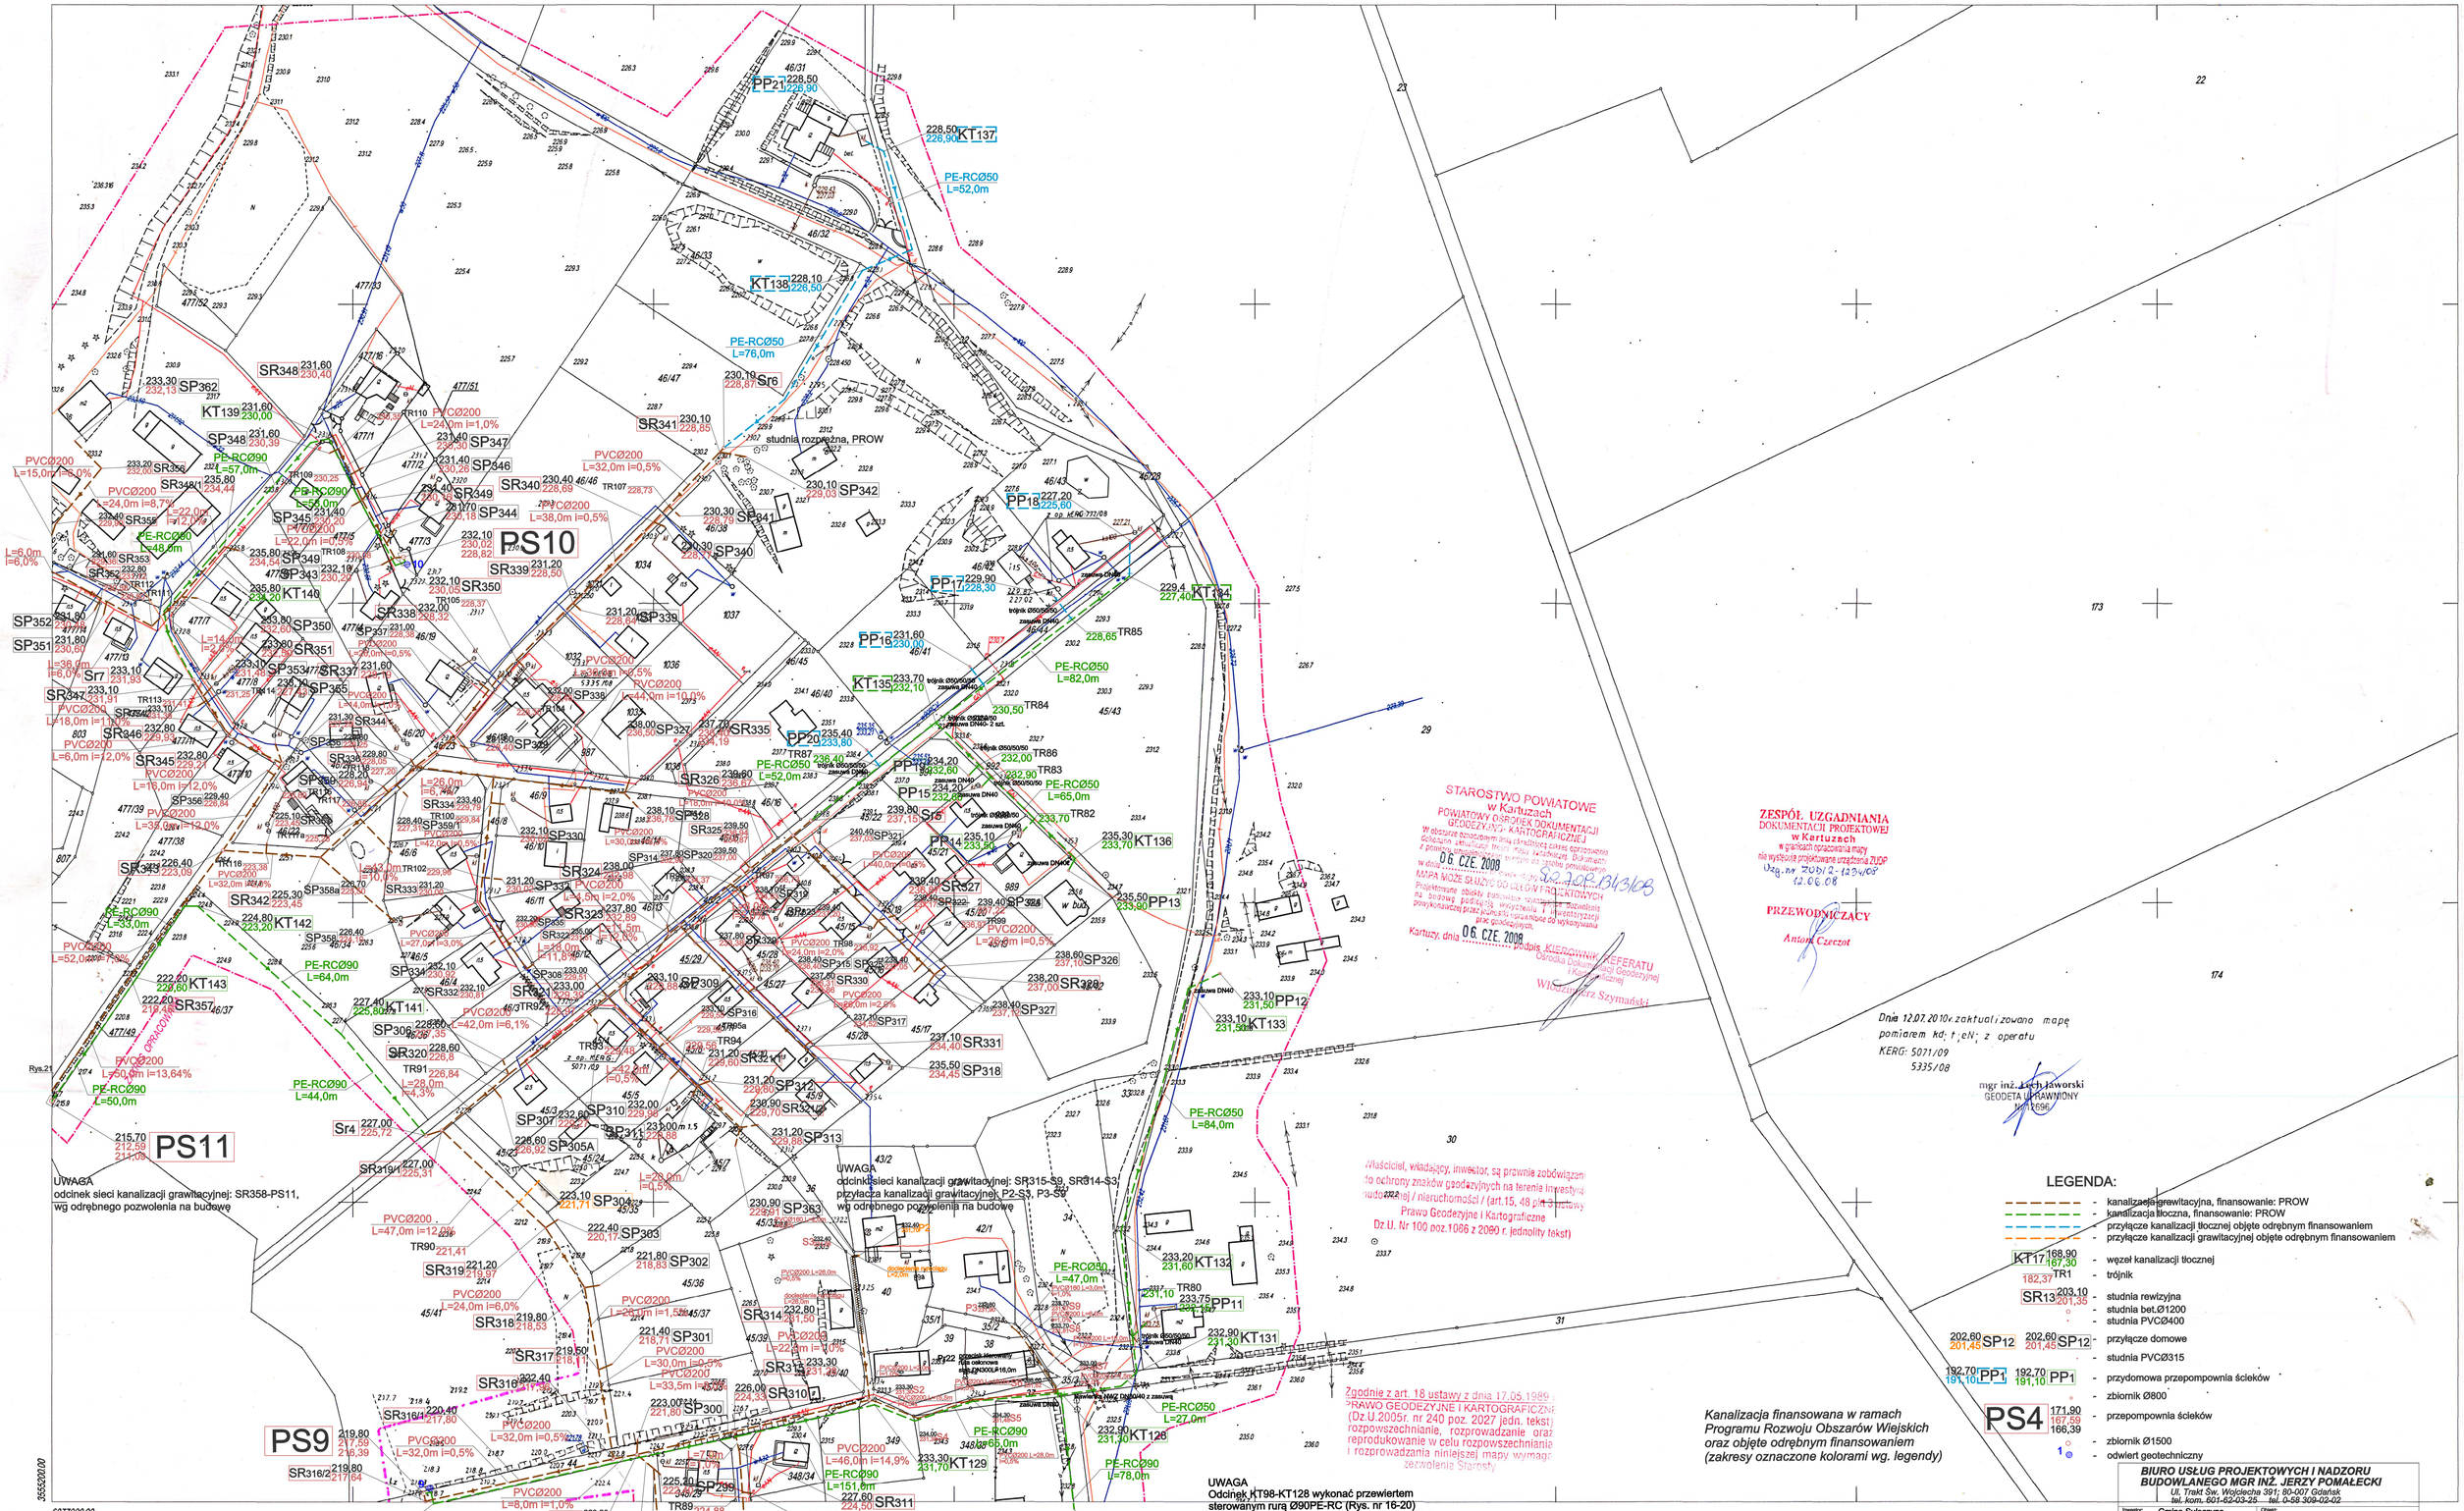
PS10
PS11
PS9
PS4
UWAGA
odcinek sieci kanalizacji grawitacyjnej: SR358-PS11,
wg odrębnego pozwolenia na budowę
UWAGA
odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej: SR315-S9, SR314-S3,
przyłącza kanalizacji grawitacyjnej P2-S3, P3-S9
wg odrębnego pozwolenia na budowę
UWAGA
Odcinek KT98-KT128 wykonać przewiertem
sterowanym rurą Ø90PE-RC (Rys. nr 16-20)
Komory startowe i końcowe umieścić poza asfaltem.
studnia rozprężna, PROW
PE-RCØ50 L=76,0m
PE-RCØ50 L=52,0m
PE-RCØ50 L=82,0m
PE-RCØ50 L=65,0m
PE-RCØ50 L=84,0m
PE-RCØ50 L=27,0m
PE-RCØ90 L=78,0m
PE-RCØ90 L=151,0m
PE-RCØ90 L=65,0m
PE-RCØ90 L=47,0m
PE-RCØ90 L=44,0m
PE-RCØ90 L=64,0m
PE-RCØ90 L=50,0m
PE-RCØ90 L=48,0m
PE-RCØ90 L=33,0m
PE-RCØ90 L=57,0m
PE-RCØ90 L=55,0m
PE-RCØ90 L=22,0m
PVCØ200 L=24,0m i=1,0%
PVCØ200 L=32,0m i=0,5%
PVCØ200 L=38,0m i=0,5%
PVCØ200 L=42,0m i=6,1%
PVCØ200 L=42,0m i=0,5%
PVCØ200 L=44,0m i=10,0%
PVCØ200 L=46,0m i=14,9%
PVCØ200 L=47,0m i=12,8%
PVCØ200 L=24,0m i=6,0%
PVCØ200 L=32,0m i=0,5%
PVCØ200 L=8,0m i=10,0%
PVCØ200 L=15,0m i=5,0%
PVCØ200 L=24,0m i=8,7%
PVCØ200 L=35,0m i=12,0%
PVCØ200 L=16,0m i=12,0%
PVCØ200 L=6,0m i=12,0%
PVCØ200 L=18,0m i=11,0%
PVCØ200 L=52,0m i=7,6%
PVCØ200 L=50,0m i=13,64%
PVCØ200 L=6,0m i=6,0%
PVCØ200 L=14,0m i=6,0%
PVCØ200 L=36,0m i=6,0%
PVCØ200 L=26,0m i=6,0%
PVCØ200 L=32,0m i=2,0%
PVCØ200 L=4,0m i=2,0%
PVCØ200 L=11,8m i=3,0%
PVCØ200 L=18,0m i=2,0%
PVCØ200 L=28,0m i=2,8%
PVCØ200 L=28,0m i=0,5%
PVCØ200 L=33,5m i=0,5%
PVCØ200 L=30,0m i=0,5%
PVCØ200 L=22,0m i=0,5%
PVCØ200 L=28,0m i=1,5%
PVCØ200 L=32,0m i=0,5%
PVCØ200 L=4,0m i=2,0%
PVCØ200 L=15,0m i=0,5%
PVCØ200 L=8,0m i=10,0%
PVCØ200 L=28,0m i=2,0%
PVCØ200 L=28,0m i=0,5