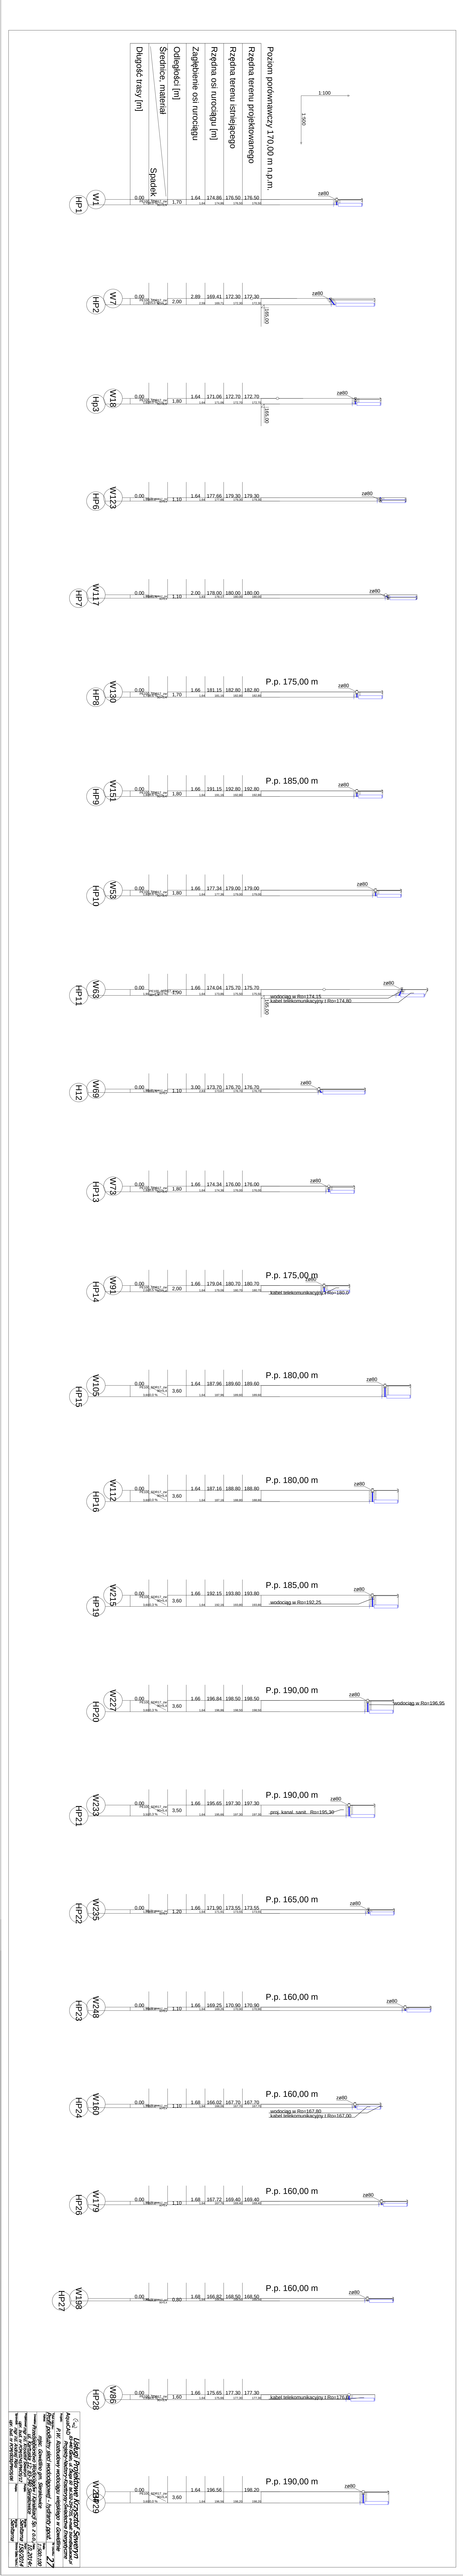
Długość trasy [m]
Spadek
Średnica, materiał
Odległość [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Rzędna osi rurociągu [m]
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna terenu projektowanego
Poziom porównawczy 170,00 m n.p.m.
1:100
1:500
studnia
ze80
wodociąg w Rzn=174,15
kabel telekomunikacyjny i Rzn=174,80
P.p. 175,00 m
kabel telekomunikacyjny i Rzn=180,0
P.p. 180,00 m
wodociąg w Rzn=192,25
P.p. 185,00 m
wodociąg w Rzn=196,95
P.p. 190,00 m
P.p. 165,00 m
wodociąg w Rzn=167,80
kabel telekomunikacyjny i Rzn=167,00
P.p. 160,00 m
kabel telekomunikacyjny i Rzn=176,20
Projektowana kanalizacja sanitarna
Projektowana kanalizacja deszczowa
Projektowana kanalizacja ogólnospławna
Projektowana kanalizacja ciśnieniowa
Projektowana kanalizacja podciśnieniowa
Projektowana kanalizacja grawitacyjna
Projektowana kanalizacja tłoczna
Istniejąca kanalizacja sanitarna
Istniejąca kanalizacja deszczowa
Istniejąca kanalizacja ogólnospławna
Istniejąca kanalizacja ciśnieniowa
Istniejąca kanalizacja podciśnieniowa
Istniejąca kanalizacja grawitacyjna
Istniejąca kanalizacja tłoczna
Projektowana studnia kanalizacyjna
Projektowana przykanalik
Projektowana przepompownia ścieków
Projektowana przepompownia wód opadowych
Projektowana przepompownia wód opadowych i ścieków
Projektowana przepompownia wód opadowych i ścieków
Projektowana przepompownia wód opadowych i ścieków