



P20x5 izolowane


Widok po otwarciu drzwiczek

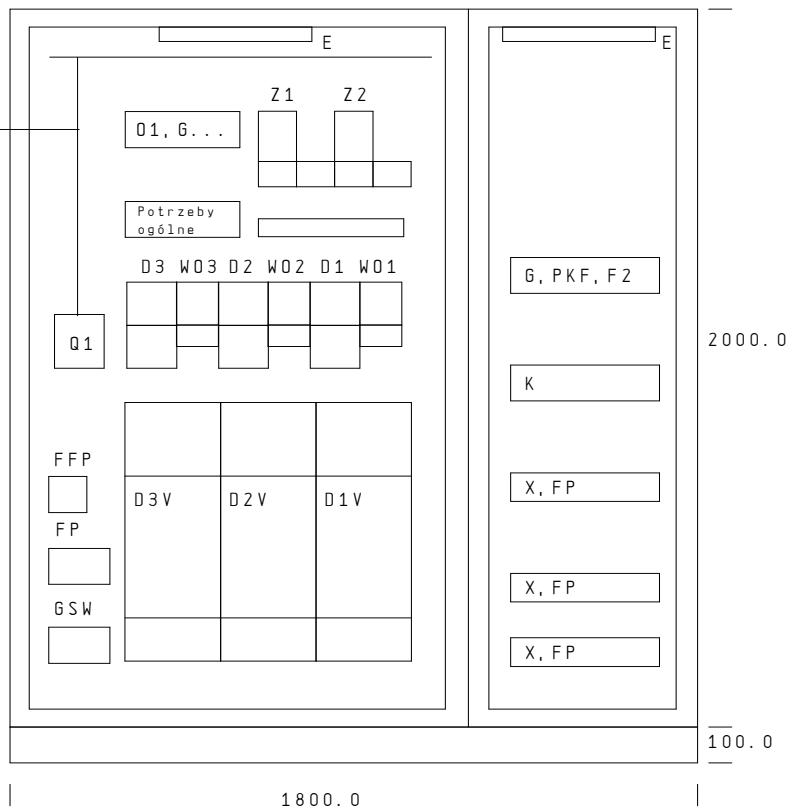

Widok drzwiczek

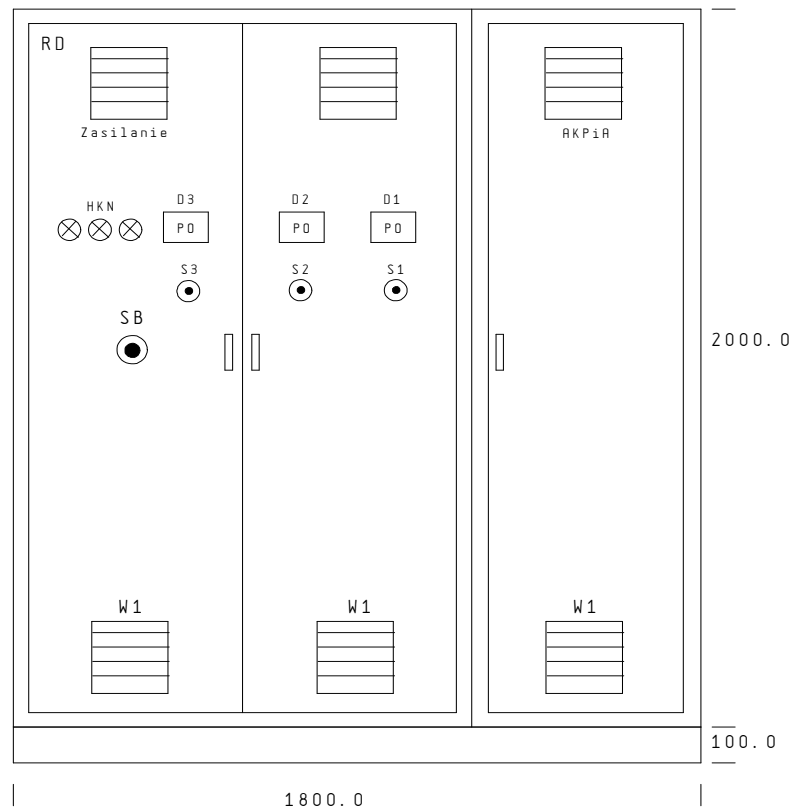

- Obudowa monoblok IP55 do ustawienia przyściennego na kanale kablowym, doprowadzenie kabli od dołu rozdzielnic przez dławica gumowe De.
- Szafy skręcać na budowie w pom. dyspozytora

|  |                              |                                 |  |                        |                   |  |  |  |
|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-------------------|--|--|--|
| Wykonawca:<br>BSiPP"EKOMETRIA"Sp. z o. o.<br>w Gdańsku |                              |                                 |         |                        |                   | Zamawiający:<br>PRZEDSIĘBIORSTWO WODACIĄGÓW I KANALIZACJI<br>UL. KARTUSKA 12, 83-340 SIERAKOWICE |  |  |
| Projektant<br>Upr. nr.                                 | A. Majewski<br>250/Gd/80     | Podpis:                         | Inwestycja:<br>PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY<br>OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULECZYNIE |                        |                   |  |  |  |
| Projektant<br>Upr. nr.                                 | M. Mojżuk                    | Podpis:                         |  |                        |                   |  |  |  |
| Sprawdził<br>Upr. nr.                                  | R. Łopatyński<br>1570/Gd/80  | Podpis:                         | Nazwa rysunku:<br><br>Rozdzielnica RD<br>Zestawienie   |                        |                   |  |  |  |
| Data:<br>2011r.  | Stadium:<br>Proj. wykonawczy | Część:<br>Energetyka<br>i AKPiA | Skala:<br>1: 20  | Nr. arch.<br>EKO-194.1 | Nr. rys.<br>E-9.3 |  |  |  |