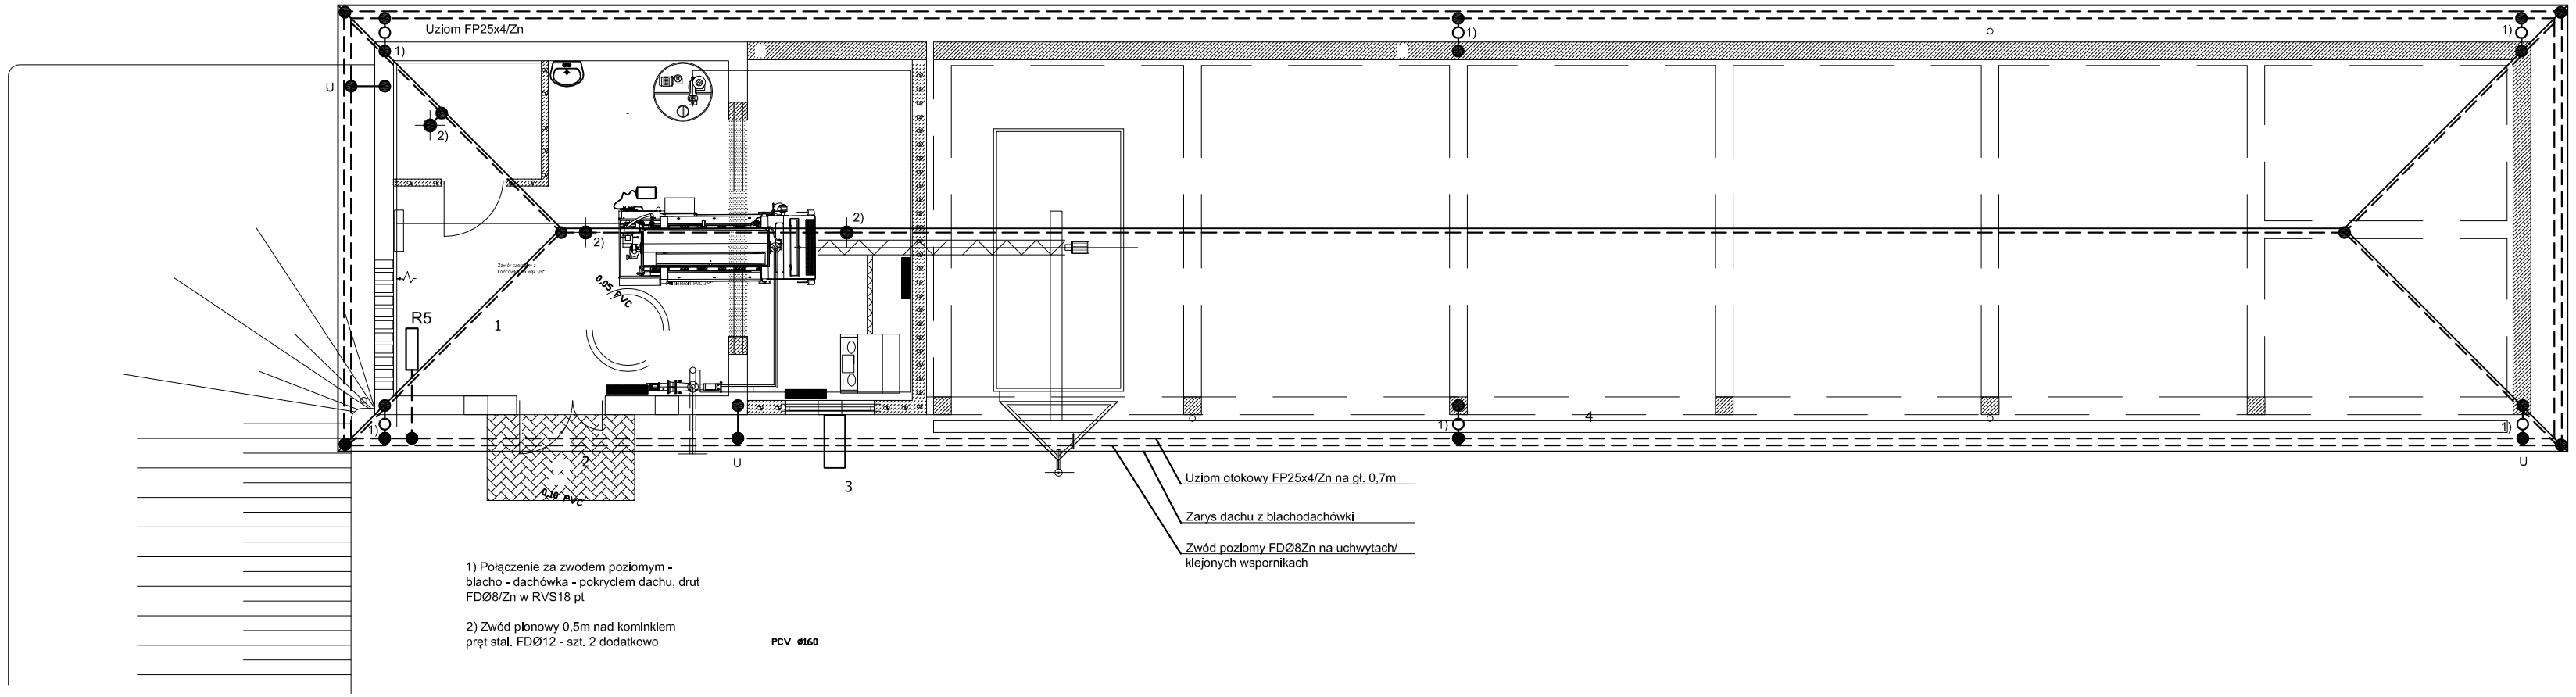


1) Połączenie za zwodem poziomym - blacho - dachówka - pokrydem dachu, drut FDØ8/Zn w RVS18 pt

2) Zwód pionowy 0,5m nad kominkiem pręt stal. FDØ12 - szt. 2 dodatkowo

PCV Ø160

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wykonawca: BS i PP "EKOMETRIA" Sp. z o.o. w Gdańsku | | | Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODACIĄGÓW I KANALIZACJ UL. KARTUSKA 12, 83-340 SIERAKOWICE |
| Projektant: A. Majewski | Podpis: | | Inwestycja: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCZYNIE |
| Upr. nr: 250/Gd/80 | | | |
| Projektant: W. Orzechowski | Podpis: | | |
| Upr. nr: | | | |
| Projektant: M. Mojżuk | Podpis: | | Nazwa rysunku: **Plan instalacji piorunochronnych - Ob. 7** |
| Upr. nr: | | | |
| Sprawdził R.Łopatyński | Podpis: | | |
| Upr. nr: 1570/Gd/84 | | | |
| Data wykonania: 2011r. | Stadium: Projekt wykonawczy | Część: Elektroenergetyka i AKPiA | Skala: 1:100 / Nr archiwalny: EKO-194.1 / Nr rysunku: E-5,6p |