


## PRZEKRÓJ "D - D"

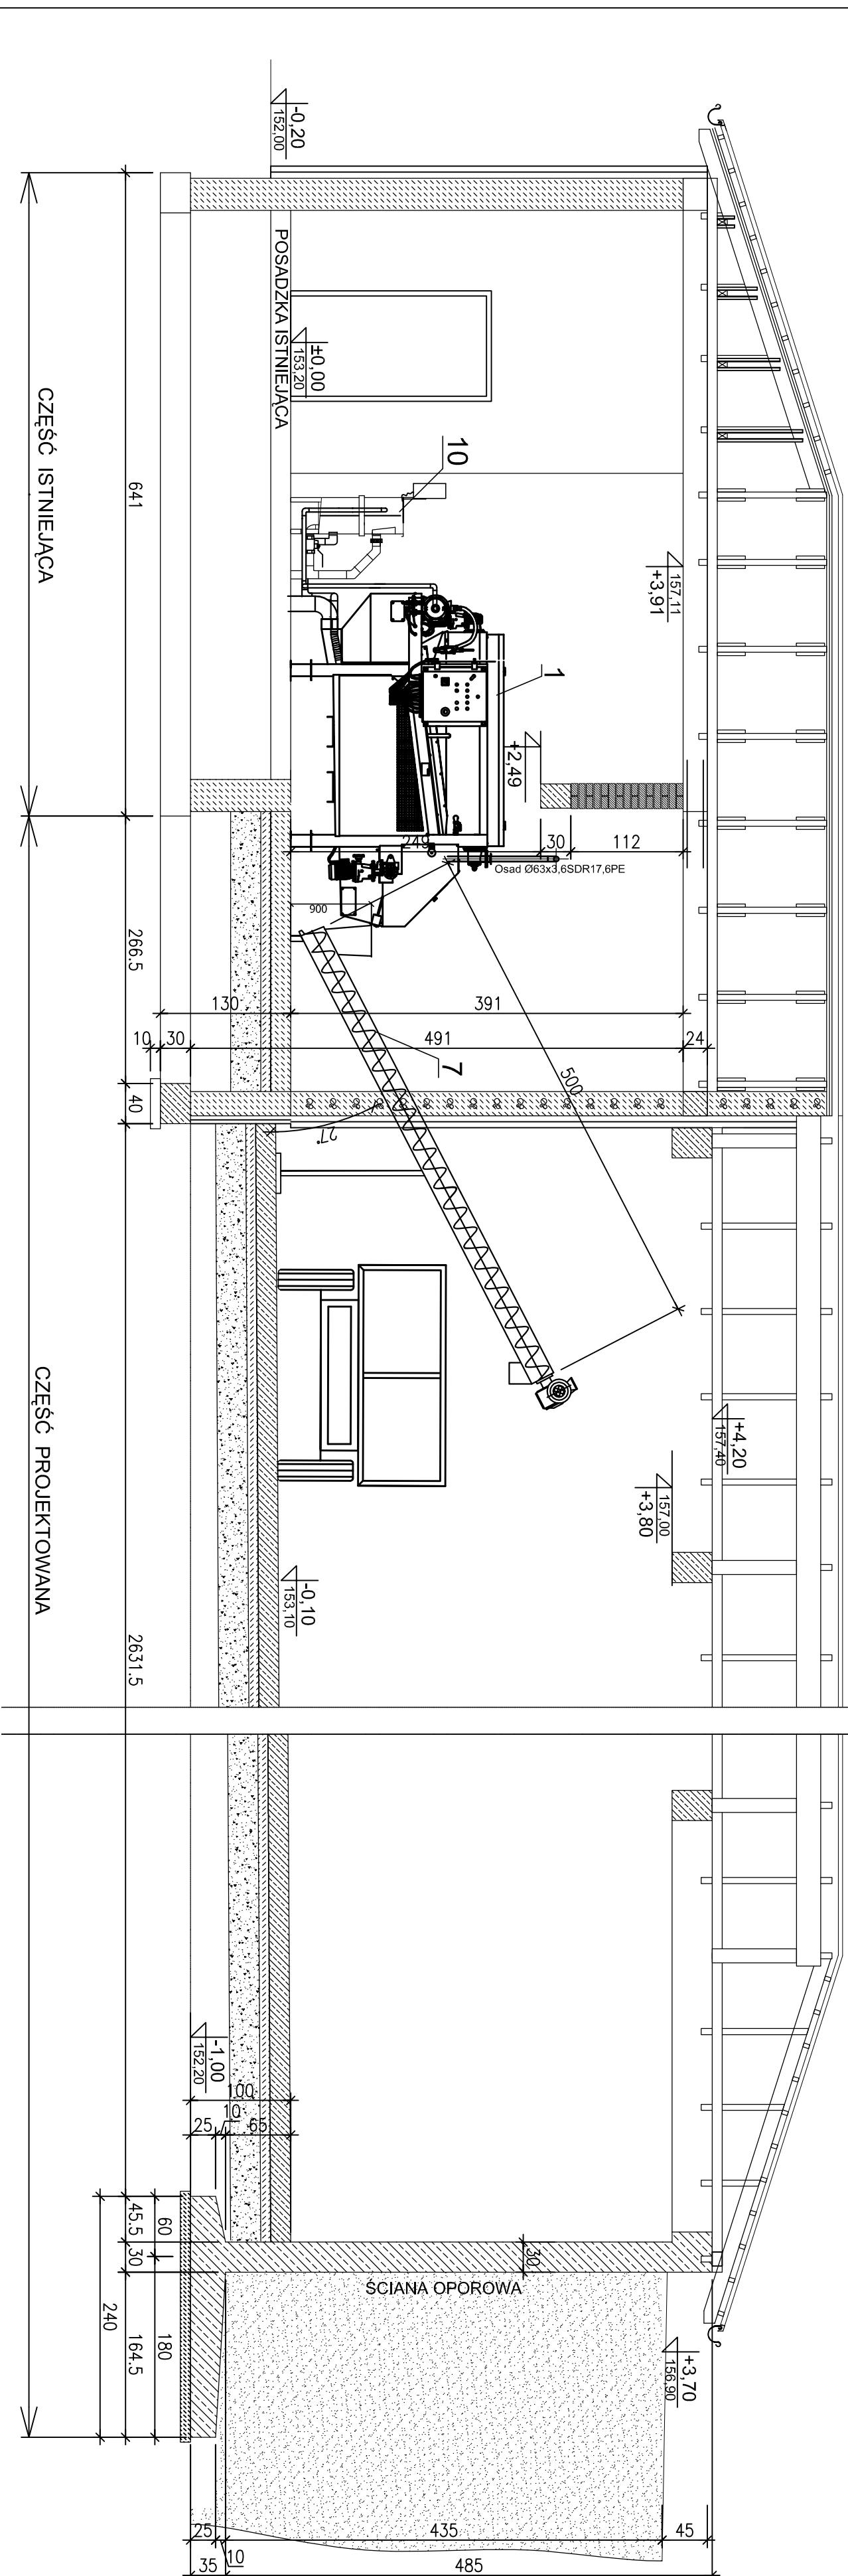

UWAGA:

1. Montaż instalacji technologicznych łącznie z dostawą urządzeń do mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu
2. Instalację wewnętrzną kanalizacyjną przy zlewie zakończyć krótkim pionem Ø50PCV i zaślepić korkiem

[illegible]