

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Bytowie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 59 841 6403



UZGODNIENIE NR 3272 Z DNIA 11.07.2014r
~~POZYTYWNE / NEGATYWNE~~

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem
 2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury
 3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną
 4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem
 5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA
 6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125
 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt
 8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych
- UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA
UWAGI: c.d.

9. Kablem czerwonym zaznaczono istniejący kabel energetyczny w miejscu kolizji z projektowanym rurocięgiem tłocznym. Dotyczy Arkusza 3.
10. Na odślonisty kabel energetyczny należy rure ostronową dławicową typu AROT. Dotyczy Arkusza 3.
11. Wstąpić istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych przy pracach ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego do zachowania szczególnej ostrożności. Dotyczy Arkusza 3; 2; 1.
12. Napotkać infrastrukturę techniczną elektroenergetyczną podczas wykonywania robót czy prac ziemnych traktować jako czynną. Dotyczy Arkusza 3; 2; 1.

Dnia 11.07.2014r.

Języ Grom A

Zakres oprac.



operator
ENERGA-OPERATOR SA
 Oddział w Koszalinie
 Rejon Dystrybucji w Bytowie
 ul. Mickiewicza 9
 77-100 Bytów
 T + 48 59 841 64 03
 F +48 59 841 64 09
 KRS 0000033455
 NIP 583-000-11-90
 Regon 190275904-00050

Planę i uwagi na Arkuszu 3

OZNACZENIA:


- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA
- PROJ. RUROCIĄG TŁOCZNY
- ISTN. KANALIZACJA
- ISTN. WODOCIĄG
- ISTN. KABELE TELEKOMUNIKACYJNE
- ISTN. KABELE EN. EL.



PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż. *Mirosław Łopato*
 77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602 217 314

TEMAT:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. OSTRÓW MAUSZ-KŁODNO		
INWESTOR:	GMINA SULECZYNO ul. Kaszubska 26, 83-320 SULECZYNO		
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/Gd/2002	<i>[Signature]</i>	1:500
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	
inż. KRZYSZTOF PINKIERT	-	<i>[Signature]</i>	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. RYSZARD LISIŃSKI	UAN/IV/8346/243/87		lipiec 2014
NAZWA RYSUNKU:			RYS. Nr
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TRASA KANALIZACJI SANITARNEJ			3

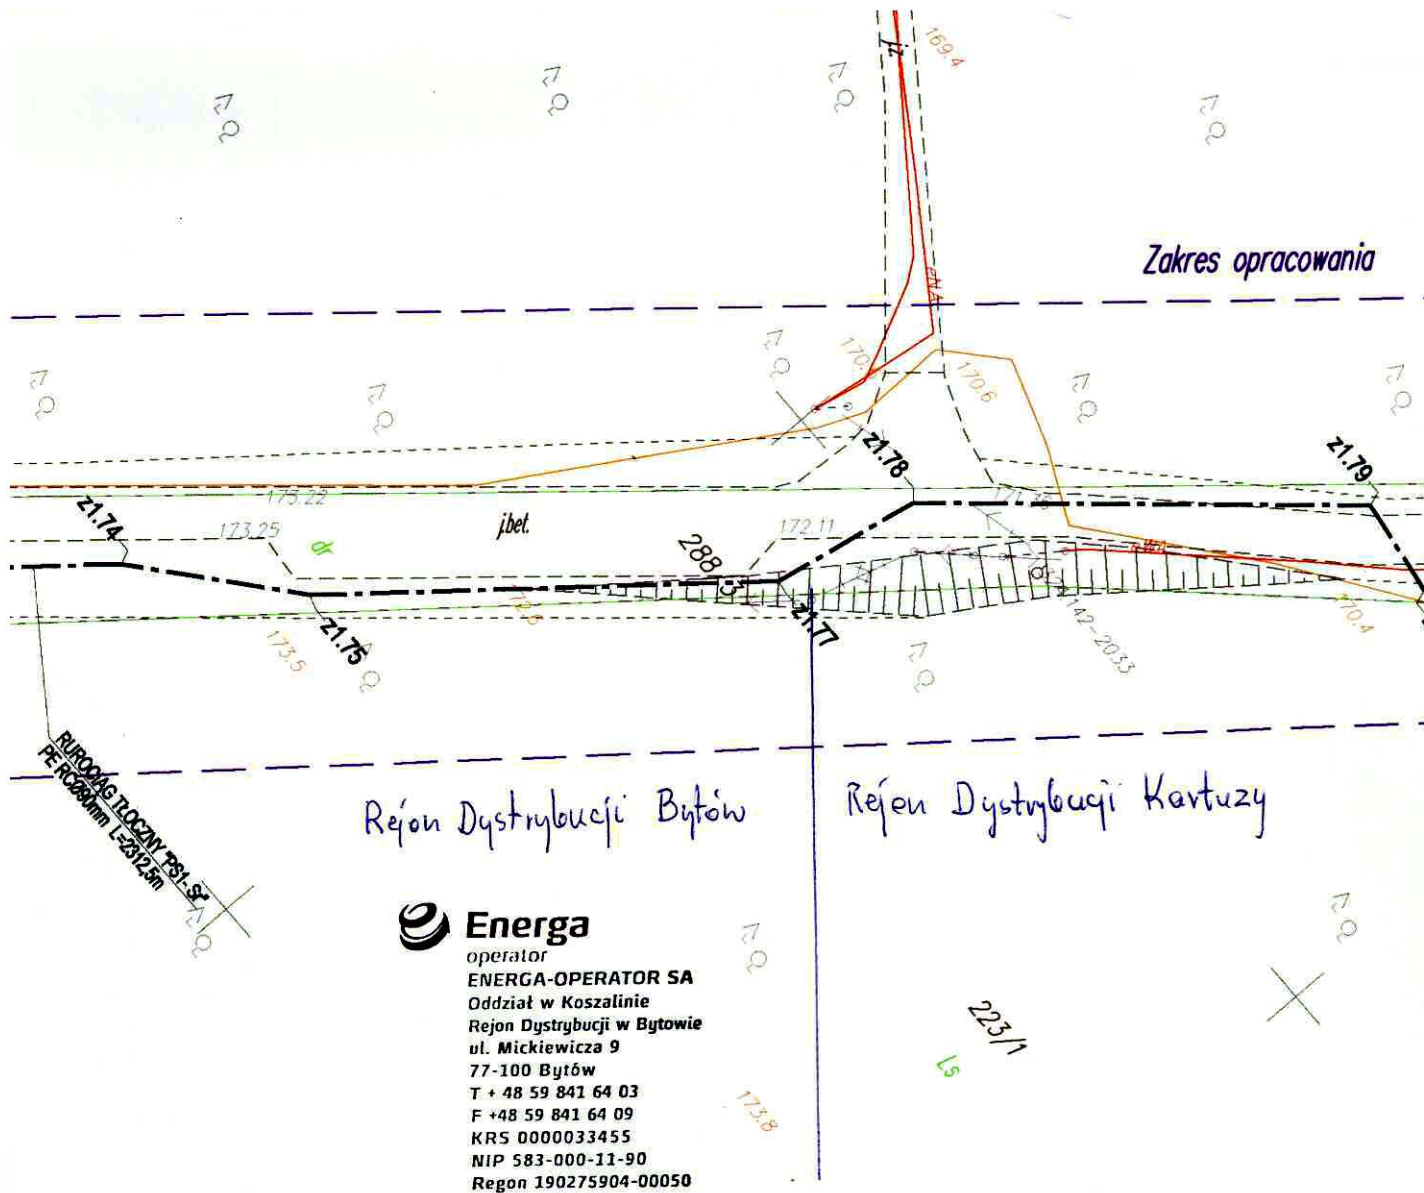

Przebieg + uwagi na Arkuszu 3