


OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY


155.00 m n.p.m.

| | |
|------------------------|--|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | |
| RZĘDNA DNA WYKOPU | |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | |
| ODLEGŁOŚCI | |
| HEKTOMETRY | |


SR1

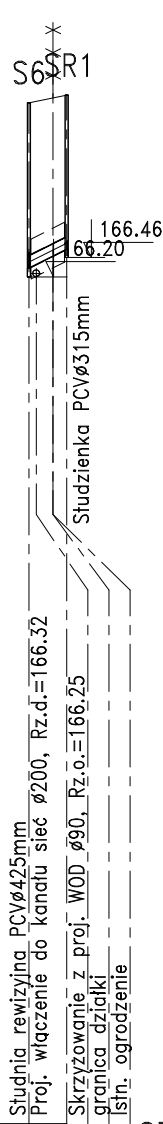



SR2
160.00m
n.p.m.

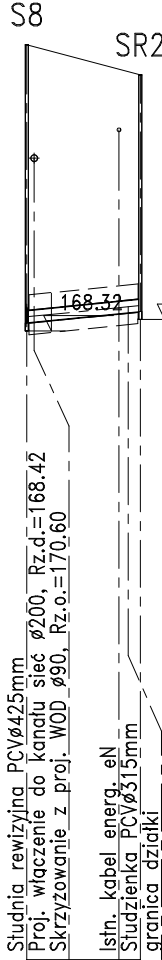

SR3
160.00m
n.p.m.

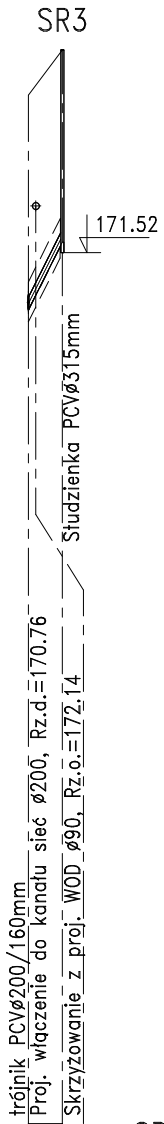

SR4
160.00m
n.p.m.

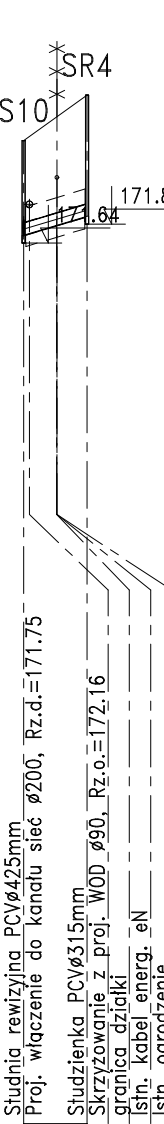

| | | | |
|---|--|---------|---------------------------|
| promis PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Mirosław Łopato 77-100 BYTÓW ul. Jana Pawła II 7/3 tel. 602 217 314 | | | |
| OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA I WODOCIĄG m. SULECZYNO, GM. SULECZYNO | | | |
| INWESTOR: P. W. i K. Sp. z o.o., ul. KARTUSKA 12, 83-340 SIERAKOWICE | | | |
| PROJEKTOWAŁ BRANŻA SANITARNA: | NR UPR. SPECJALNOŚĆ: | PODPIS: | SKALA: |
| mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO | 285/Gd/2002 specj. sieci, inst. i urz. wod-kan cieplne, wentylacyjne i gazowe | | 1:100 1:1000 |
| SPRAWDZIŁ BRANŻA SANITARNA: | NR UPR. SPECJALNOŚĆ: | PODPIS: | |
| mgr inż. MARCIN CHRZAN | POM/0047/PWOS/10 specj. sieci, inst. i urz. wod-kan cieplne, wentylacyjne i gazowe | | DATA: 16.08. 2016r. |
| OPRACOWAŁ: | | PODPIS: | |
| inż. KRZYSZTOF PINKIERT | | | |
| NAZWA RYSUNKU: | | | RYS. Nr |
| PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ ul. Kartuska | | | 3a |